


alimentación eléctrica con  
llave termomagnética o  
interruptor + fusible (a cargo  
del cliente)

NOTA: el calefactor de carter, y los  
presostatos de alta-baja  
se instalan a pedido

NOTA: el borne indicado con  
la letra "S" a la salida del  
presostato de alta es el  
punto aconsejado para  
alimentar al termostato y la  
solenoides de línea de líquido

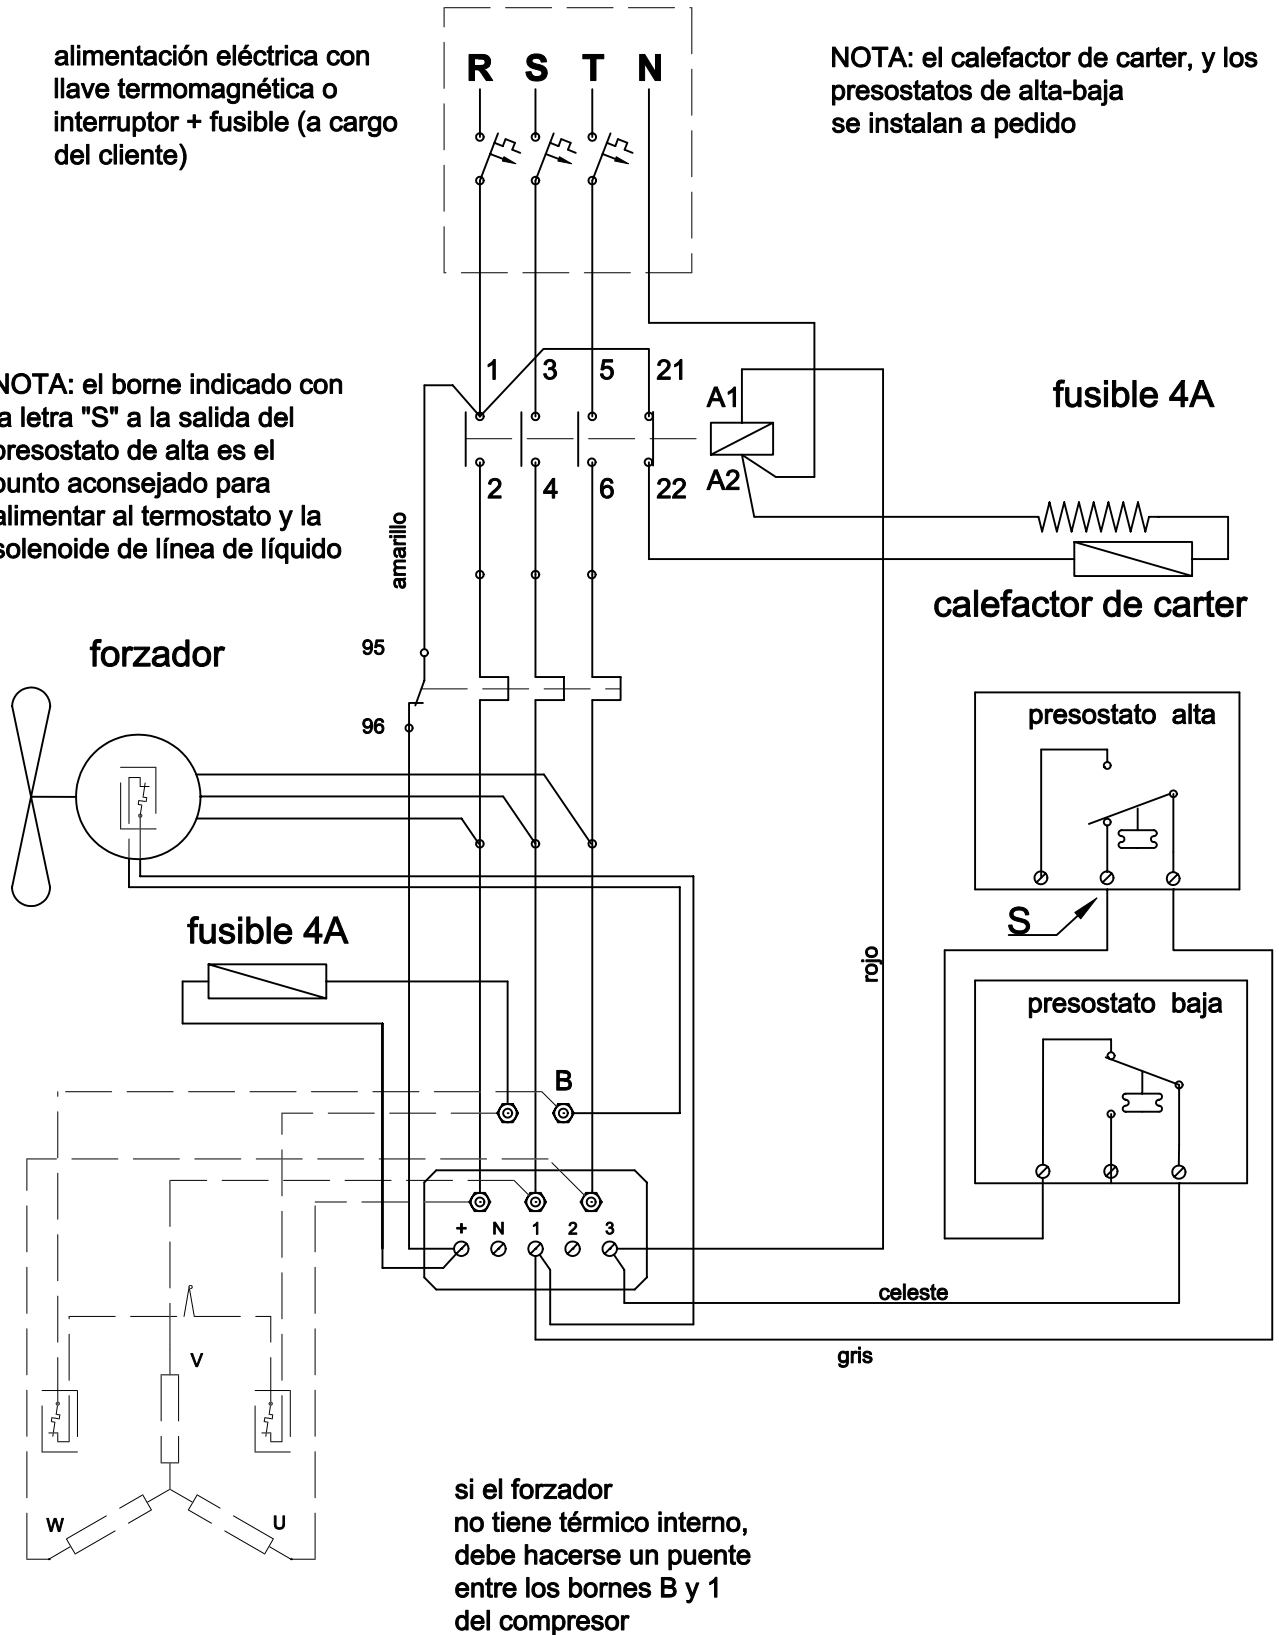

UNIDAD CONDENSADORA CON COMPRESOR MODELO "LA"  
CIRCUITO ELECTRICO

3 x 380 V - 50 Hz

**REACOM S.A.**

fabricante de los motocompresores y  
unidades condensadoras **ACMAR**

fecha

01/08/02

09/08/03

actualización

despl. térmico

escala

dibujó

esquema n°